

Dotazník – Kanalizace Hrubá Skála

Prosíme o vyplnění jednoduchého dotazníku v rámci přípravy odkanalizování obce Hrubá Skála.

Číslo popisné objektu:

Číslo parcelní objektu:

Vlastník (jméno):

Kontaktní údaje na vlastníka

Telefon:

e-mail:

Objekt je vybaven (nehodící se škrtněte):


1. Bezodtoká žumpa na vyvážení
2. Septik s přepadem do vodoteče
3. Septik se zasakováním do okolní půdy
4. Domovní čistička odpadních vod

Hloubka zaústění kanalizace z objektu do žumpy, septiku nebo čistírny:

Prosíme o jednoduchý zákres polohy stávající žumpy vůči vašemu objektu, komunikaci s uvedením kót v metrech (viz. vzorový náčrt).

Příloha č.1: Instrukce k vyplnění a zakreslení přípojky

VZOROVÝ NÁČRTEK (kanalizační přípojka):

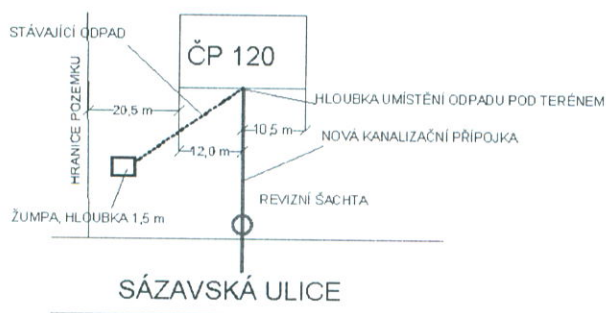

Do přiložené situace (příloha– situace kanalizační přípojky) **zakreslete** prosím **vyústění** Vaší domovní kanalizace, včetně zaústění do stávajícího septiku/žumpy. A dále, kudy byste dali přednost odvedení odpadních vod z Vaší nemovitosti do nově budované kanalizace v ulici.

Zásady návrhu s ohledem na podmínky provozovatele kanalizace:

Všeobecné podmínky:

1. Vlastníkem kanalizačních přípojek je vlastník nemovitosti (pozemku nebo stavby), připojené na kanalizaci.
2. Každá nemovitost připojená na stokovou síť musí mít samostatnou domovní kanalizační přípojku.
3. Kanalizační přípojka musí být navrhována co nejkratší, v jednotném a přímém směru, kolmá na kanalizační řad. Změnu trasy, nebo sklonu lze provádět pouze v prostoru revizní šachty.
4. Nejmenší jmenovitá světlost potrubí gravitační kanalizační přípojky je DN 150, u podtlakové kanalizační přípojky DN 65, u tlakové kanalizační přípojky DN 40.
5. Ochranné pásmo kanalizační přípojky činí 0,75 m od osy potrubí na obě strany.
6. Kanalizační přípojka musí být uložena v nezámrazné hloubce dle ČSN 75 6101.
7. Přípojka zaústěná do trasy veřejné kanalizace mimo revizní šachtu musí být opatřena revizní šachtou max. 1 m za hranicí pozemku připojované nemovitosti.

Tlakové kanalizační přípojky

8. Domovní čerpací stanice provozované provozovatelem budou osazeny v celé lokalitě jednotnou technologií, kterou určí provozovatel kanalizace.
9. Čerpací jímky s umístěním technologického vybavení budou umístěny na pozemku vlastníka nemovitosti.
10. Způsoby zaústění tlakové kanalizační přípojky:
 - výtlačným potrubím z domovní čerpací jímky do ukliďovací šachty a z ní gravitačně zaústit do gravitační stoky.
 - výtlačným potrubím z domovní čerpací jímky do systému tlakové kanalizace.

Revizní domovní šachty

11. Pokud to prostorové podmínky dovolují, umísťuje se na přípojce na pozemku odvodňované nemovitosti revizní šachta, a to ve vzdálenosti 1 m od hranice pozemku (od oplocení). V případě, že není hranice specifikována a objekty nejsou oploceny, umísťuje se šachta v zelené ploše přiléhající k objektu v těsné blízkosti hranice zelené plochy s chodníkem či komunikací.
12. Šachta může být plastová DN 400, 600, 800, 1000 mm, betonová DN 1 000 – DN 1 600 nebo zděná z kanalizačních cihel.