

OBEC HRUBÁ SKÁLA

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014,

**kterou se vydává Požární řád obce Hrubá Skála
a stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní
větší počet osob**

Zastupitelstvo obce Hrubá Skála se dne 30.6.2014 svým usnesením č. 19/2014 usneslo na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 a bod 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon požární ochrany“) a v souladu § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci Hrubá Skála (dále jen „obec“) a stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob.

Čl. 2 Zajištění požární ochrany, činnost osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna Jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce Hrubá Skála podle Čl. 4 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v **Příloze č. 4**, která je nedílnou součástí této vyhlášky.

Čl. 3 Způsob nepřetržitého zajištění požární ochrany

- (1) Nepřetržitý způsob zajištění požární ochrany je zajištěn jednotkami požární ochrany uvedenými v Čl. 2 této vyhlášky.
- (2) Pro ohlášení požárů, popř. jiných mimořádných událostí, na území obce slouží systém ohlašoven požárů a míst pro ohlášení požárů, jejichž seznam je uveden v **Příloze č. 1**, která je nedílnou součástí této vyhlášky.

Čl. 4 Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce

- (1) Obec zřídila jednotku sboru dobrovolných hasičů obce zřizovací listinou a starosta jmenoval jejího velitele. Velitel jednotky odpovídá zřizovateli za připravenost jednotky k plnění stanovených úkolů a za její veškerou činnost.
- (2) Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany je uvedeno v **Příloze č. 2**, která je nedílnou součástí této vyhlášky.

Čl. 5

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru

- (1) Zákon o požární ochraně a další právní předpisy stanovují podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru¹.
- (2) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje:
 - a) spalování odpadu vzniklého těžební a pěstební činností v lesním porostu – požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena dodržením těchto podmínek:
 - i. oznámení pálení klestí operačnímu středisku Hasičskému záchrannému sboru, územní odbor Semily,
 - ii. provádění této činnosti pokud možno v době souvislé sněhové pokrývky, pokud to není možné, pak místo pálení musí být izolováno pruhem 0,5m až 1m, ze kterého se odstraní veškerý hořlavý materiál až na minerální půdu,
 - iii. nezakládat ohniště na pařezech nebo v jejich bezprostřední blízkosti a dále v bezprostřední blízkosti větví stromů,
 - iv. ohniště opustit pouze bude-li řádně vyhaslé a prolité vodou,
 - v. jednotlivá ohniště následně kontrolovat alespoň 1x denně po dobu tří až pěti dnů nebo do doby vydatného deště.
 - b) volné skladování sena a slámy nad 50 m³ – požární bezpečnost při provozování této činnosti bude zabezpečena dodržením minimálních vzdáleností skladování:
 - 300 m od závodů, v nichž se na volném prostranství uskladňují hořlavé kapaliny,
 - 200 m od krajní koleje železniční trati, je-li kolej železniční trati na náspu,
 - 100 m od ostatních průmyslových závodů, zemědělských středisek, lesů a krajní koleje železniční trati, je-li volný sklad položen alespoň o 6 m výše než kolej,
 - 60 m od veřejné komunikace,
 - 50 m od okrajové budovy souvislé zástavby obcí,
 - 30 m od krajního vodiče elektrického vedení vysokého napětí.

Čl. 6

Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob

- (1) Jako akce jsou pro účely této vyhlášky definovány akce a shromáždění kulturního, sportovního, společenského, obchodního, politického, náboženského nebo jim podobného charakteru, konané ve vnitřním shromažďovacím prostoru, v objektech se zvýšeným nebezpečím požáru, na veřejném prostranství nebo na jiném venkovním

¹ Např. § 27 odst. 2 zákona o požární ochraně, Nařízení Libereckého kraje č. 6/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, ve znění pozdějších předpisů, ve znění Nařízení Libereckého kraje č. 6/2003, Nařízení Libereckého kraje č. 4/2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, Nařízení Libereckého kraje č. 5/2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu.

shromažďovacím prostoru, rozlišeným podle typu a počtu shromážděných osob dle zvláštního předpisu² (dále jen „akce“).

- (2) Pořadatel akce, definované v odst. 1, kterým je právnická osoba a podnikající fyzická osoba, zřizuje preventivní požární hlídku a pokud to povaha akce vyžaduje (rozlehlost místa konání, počet účastníků), zřizuje požárních hlídek více.
- (3) Zřizování, úkoly a odbornou přípravu požárních preventivních hlídek stanoví zvláštní právní předpisy³.

Čl. 7

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

- (1) Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů zabezpečených obcí, včetně podmínek jejich trvalé použitelnosti, je uveden v **Příloze č. 3**, která je nedílnou součástí této vyhlášky.
- (2) Povinnosti vlastníků nebo uživatelů zdrojů vody stanoví zvláštní právní předpis⁴.

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu

- (1) Požární poplach vyhláší jednotce sboru dobrovolných hasičů obce operační informační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje prostředky radiového nebo telefonického spojení.
- (2) Požární poplach se vyhláší
 - a) sirénou, signálem v délce 2 x 25 sekund stálý tón s 1 x 10 sekundovou prodlevou (25 sekund stálý tón, 10 sekund prodleva, 25 sekund stálý tón), ovládanou z operačního střediska Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, územní odbor Semily,
 - b) voláním „HORÍ“ v případech poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu,
 - c) zasláním SMS zprávy členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.
- (3) Vyhlášení poplachu jednotkám určeným k zásahu se řídí požárním poplachovým plánem Libereckého kraje. Po vyhlášení poplachu se členové jednotky sboru dobrovolných hasičů obce co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice Doubravice č. p. 86 nebo do jiného místa předem určeného velitelem jednotky.
- (4) Zkouška sirény se provádí první středu kalendářním měsíci, ve 12 hodin po dobu 2 minut nepřerušovaným tónem.

Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního řádu poplachového plánu kraje

- (1) Vedení a způsob zveřejnění seznamu sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu kraje upravuje zákon o požární ochraně a nařízení Libereckého kraje, kterým se vydává Požární poplachový plán Libereckého kraje⁵.
- (2) Výpis ze Seznamu sil a prostředků jednotek požární ochrany podle požárního

² Např. Nařízení Libereckého kraje č. 6/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

³ Např. § 15 odst. 1 písm. b) nařízení vlády 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

⁴ Např. § 7 zákona o požární ochraně.

⁵ § 15 odst. 2 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., Nařízení Libereckého kraje č. 1/2003, kterým se vydává požární poplachový plán Libereckého kraje

poplachového plánu Libereckého kraje tvoří **Přílohu č. 4**, která je nedílnou součástí této vyhlášky.

Čl. 10
Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje Vyhláška obce Hrubá Skála č. 9/2003 - Požární řád, ze dne 15. prosince 2003.

Čl. 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem : 1.8.2014



Aleš Vaníček
místostarosta





Jan Houška
starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 14.7.2014
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 31.7.2014

Ohlašovny požáru a místa pro ohlášení požáru

Místo	Telefonní číslo	Dosažitelnost	Poznámka
Hrubá Skála č.p. 52 - Jiří Koželuh	724 179 451	nepřetržitě	Ohlašovna požárů
Doubřavice č.p. 86 - Karel Karásek	724 230 283	nepřetržitě	Ohlašovna požárů
Hnanice č.p. 7 - Pavel Stuchlík	723 399 174	nepřetržitě	Ohlašovna požárů
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Semily	950 485 111	nepřetržitě	
Policie ČR, obvodní oddělení Turnov	481 322 333	nepřetržitě	
Policie ČR, tísňové volání	158	nepřetržitě	
Hasiči, Tísňové volání	150	nepřetržitě	
Veřejné telefonní automaty označené „150“	150	nepřetržitě	
Integrovaný záchranný systém	112	nepřetržitě	

Ohlašovny požárů jsou označeny tabulkou "Ohlašovna požárů", veřejné telefonní automaty jsou označeny symbolem telefonního čísla „150.“.

Při telefonickém ohlašování požáru je třeba udat:

- celé své jméno
- telefonní číslo, odkud je voláno
- přesnou adresu místa požáru
- co a v jakém rozsahu hoří

Po ukončení hovoru je třeba vyčkat u aparátu na zpětný dotaz k ověření pravdivosti.

Ostatní důležitá telefonní čísla

	Telefonní číslo
Zdravotní záchranná služba	155
ČEZ, a.s., ohlašovna poruch	840 850 860
RWE a.s., pohotovost PLYN	840 840 840 1239
Severočeské vodovody a kanalizace a.s.	840 111 111

Příloha č. 2

Obecně závazné vyhlášky č. 1/2014

Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů, početní stav, vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany

Dislokace JPO	Kategorie JPO	Počet členů	Minimální počet členů v pohotovosti
Doubravice č.p. 86	JPO III	15	0

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany		
Druh	Typ	Počet
Cisternová automobilová stříkačka se základním vybavením	CAS 32 T148	1
Dopravní automobil se základním vybavením	AVIA A31	1
Přenosná motorová stříkačka	PPS 12	1

Příloha č. 3
Obecně závazné vyhlášky č. 1/2014

1. Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

Přirozené zdroje vody pro hašení požárů:

Zdroj vody	Čerpací místo	Využitelná kapacita	Podmínky použitelnosti
Rokytnický rybník	50°31'56.778"N, 15°13'29.744"E - na hrázi	14 -22m ³	celoročně
Vidlák	50°31'19.044"N, 15°12'37.701"E - v zatáčce	14 -22m ³	celoročně
Krčák	50°30'56.607"N, 15°12'42.590"E - u sjezdu k rybníku	14 -22m ³	celoročně
Věžák	50°30'56.641"N, 15°11'06.722"E - v zatáčce	14 -22m ³	celoročně
Hoření rybník	50°32'38.178"N, 15°12'00.823"E - na hrázi	14 -22m ³	celoročně
Vodárenský rybník	50°32'45.781"N, 15°11'49.666"E - na hrázi	14 -22m ³	celoročně
Libuňka	50°32'53.141"N, 15°12'43.404"E - vedle mostu	14 -22m ³	celoročně


Umělé zdroje vody pro hašení požárů:


Zdroj vody	Čerpací místo	Využitelná kapacita	Podmínky použitelnosti
Požární nádrž Krčkovice	50°31'29.561"N, 15°11'15.497"E	50m ³	celoročně
Požární nádrž Hnanice	50°32'33.393"N, 15°13'17.915"E	60m ³	celoročně
Požární nádrž Borek	50°32'13.236"N, 15°13'52.720"E	45m ³	celoročně

Další zdroje vody pro hašení požárů:







Zdroj vody	Čerpací místo	Využitelná kapacita	Podmínky použitelnosti
Hydrant podzemní Doubravice	50°32'42.659"N, 15°12'23.815"E - Doubravice prodejna	3,159	celoročně
Hydrant nadzemní Doubravice	50°32'40.798"N, 15°12'00.110"E - u pivovaru	3,426	celoročně
Hydrant nadzemní Doubravice	50°32'43.729"N, 15°12'05.948"E - u Kovářů	3,159	celoročně
Hydrant nadzemní Doubravice	50°32'47.103"N, 15°12'09.435"E - u Uxů	3,159	celoročně



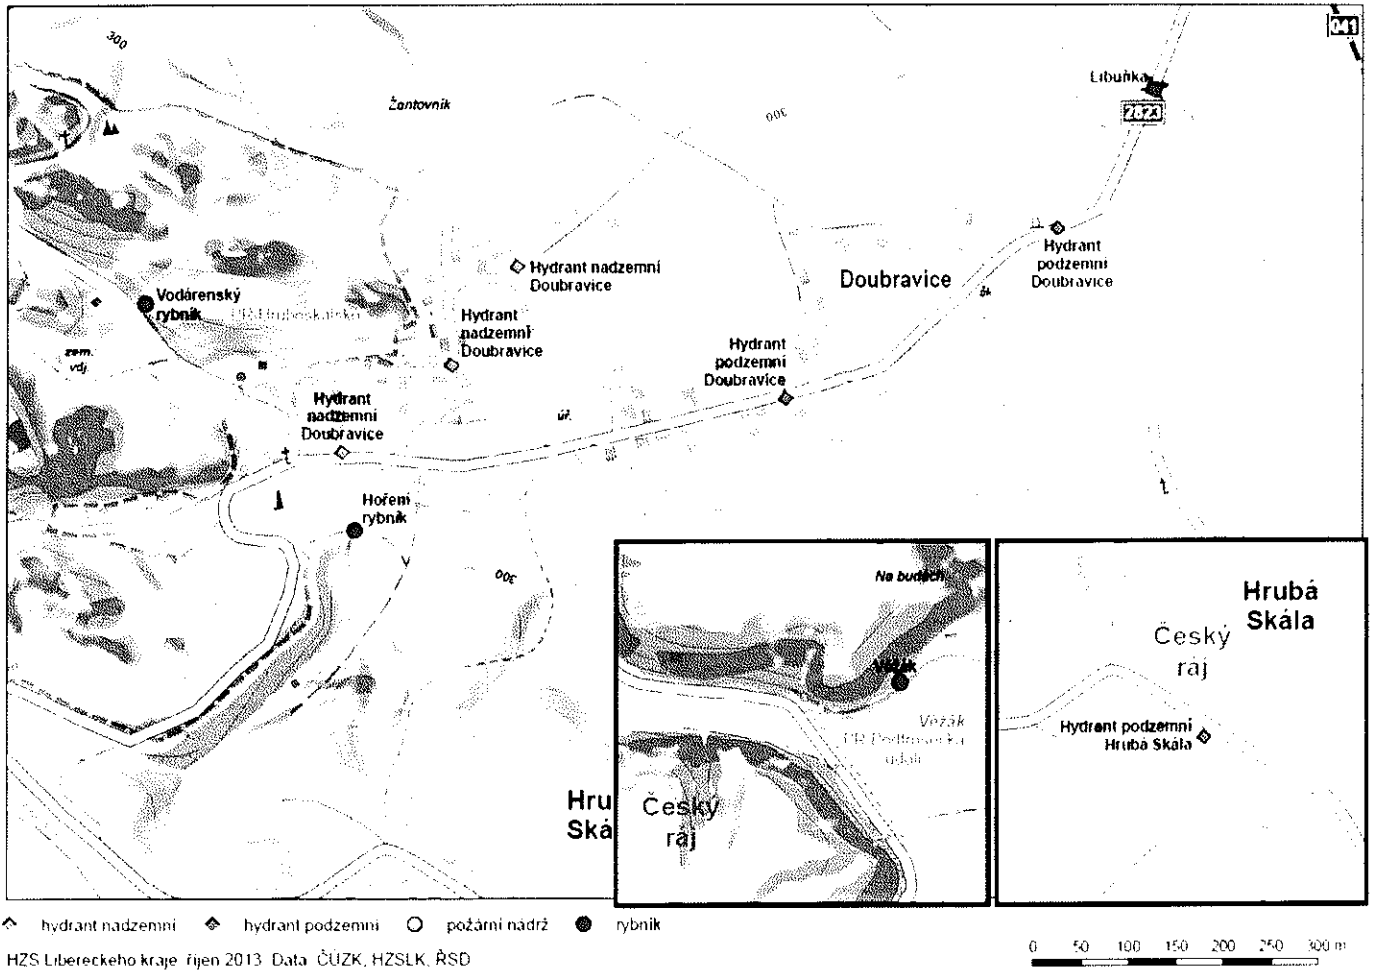

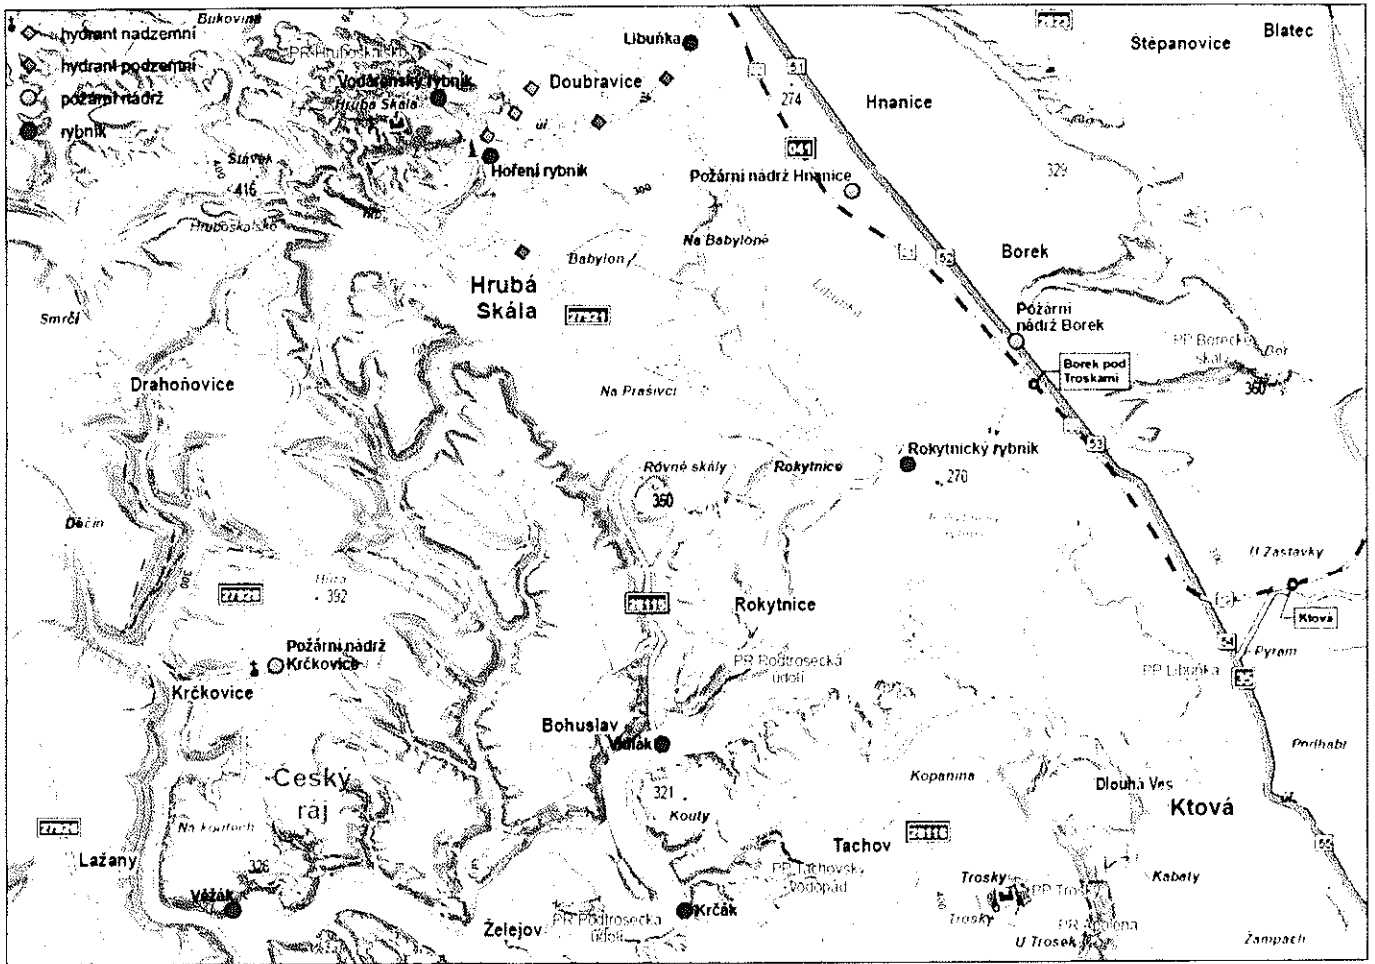2. Vyznačení zdrojů vody pro hašení požárů a čerpacích míst



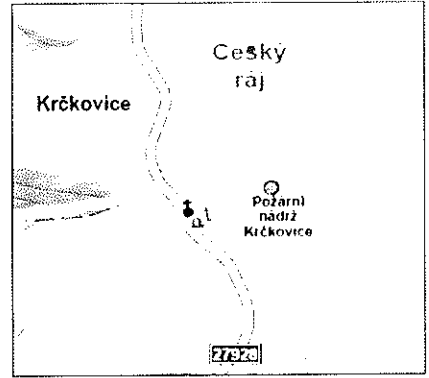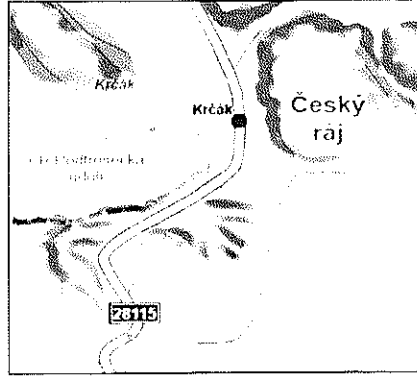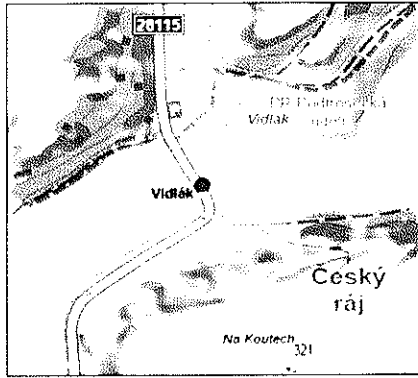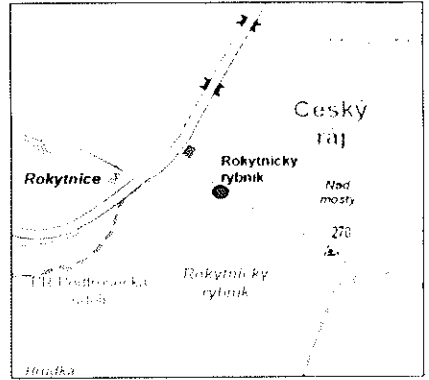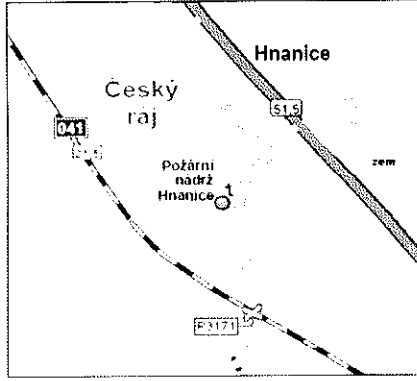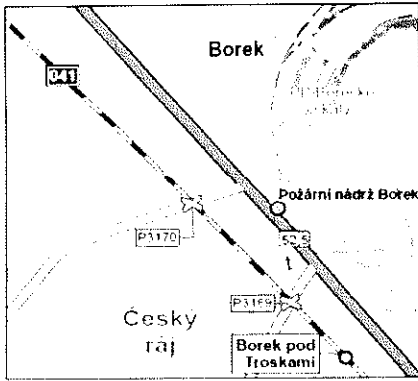


HZS Libereckého kraje říjen 2013 Data ČUZK, HZSLK, ŘSD



 hydrant nadzemní
  hydrant podzemní
  požární nádrž
  rybník

HZS Libereckého kraje říjen 2013 Data ČÚZK, HZSLK, RSD



Příloha č. 4
Obecně závazné vyhlášky č. 1/2014

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle požárního poplachového plánu Libereckého kraje

Seznam jednotek požární ochrany zasahujících na území obce Hrubá Skála

POŽÁRNÍ POPLACHOVÝ PLÁN

NÁZEV OBCE	HRUBÁ SKÁLA
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	Hrubá Skála
ZÁKL. SÍDELNÍ JEDNOTKA - popř. místní část obce	Bohuslav, Želejov, Krčkovice, Doubravice, Rokytnice

V případě požáru, popř. jiné mimořádné události, zasahují v závislosti na příslušném stupni poplachu v katastrálním území (základní sídelní jednotce) následující jednotky požární ochrany

Stupeň PP	Jednotka požární ochrany	Kategorie JPO
I	JSDHO Hrubá Skála	III.
	HZSLK stanice Turnov	I.
	JSDHO Karlovice	III.
II	JSDHO Rovensko pod Troskami	III.
	JSDHO Turnov	I.
	JSDHO Příšovice	III.
III	JSDHO Sobotka	II.
	HZSLK stanice Liberec	I.
	JSDHO Lomnice nad Popelkou	II.

Z	Jednotky PO povolované do III. stupně požárního poplachu a další jednotky PO kraje, ostatních krajů, nebo vybrané síly a prostředky právnických osob, podnikajících fyzických osob, či fyzických osob.
----------	--

Požární jednotky jsou na místo povolány prostřednictvím operačního střediska Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, územního odboru Semily nebo na vyžádání velitele zásahu.

Při vyhlásování přímo vyššího stupně jsou přivolány automaticky postupně jednotky od nejnižšího stupně požárního poplachu.

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle požárního poplachového plánu Libereckého kraje

Seznam jednotek požární ochrany zasahujících na území obce Hrubá Skála

POŽÁRNÍ POPLACHOVÝ PLÁN

NÁZEV OBCE	HRUBÁ SKÁLA
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	Hnanice pod Troskami
ZÁKL. SÍDELNÍ JEDNOTKA - popř. místní část obce	Hnanice, Borek

V případě požáru, popř. jiné mimořádné události, zasahují v závislosti na příslušném stupni poplachu v katastrálním území (základní sídelní jednotce) následující jednotky požární ochrany

Stupeň PP	Jednotka požární ochrany	Kategorie JPO
I	JSDHO Hrubá Skála	III.
	HZSLK stanice Turnov	I.
	JSDHO Karlovice	III.
	JSDHO Turnov	III.
	HZSLK stanice Semily	I.
	JSDHO Příšovice	III.
	JSHHO Všeň	III.
	JSDHO Lomnice nad Popelkou	II.
III	JSDHO Malá Skála	III.
	JSDHO Hodkovice nad Mohelkou	III.
	HZSKK stanice Jičín	I.
	JSDHO Lišný	III.

Z	Jednotky PO povolány do III. stupně požárního poplachu a další jednotky PO kraje, ostatních krajů, nebo vybrané síly a prostředky právnických osob, podnikajících fyzických osob, či fyzických osob.
----------	--

Požární jednotky jsou na místo povolány prostřednictvím operačního střediska Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, územního odboru Semily nebo na vyžádání velitele zásahu.

Při vyhlášení přímo vyššího stupně jsou přivolány automaticky postupně jednotky od nejnižšího stupně požárního poplachu.